

Les ARMOIRES de coupure



Ce type d'armoire permet de relier et de sectionner les éléments de réseaux BT.

Elle permet également la distribution et l'alimentation en cas de coupure avec ou sans secours sur le réseau (soit en colonne d'immeuble, soit en réseaux de lotissements).

Armoire en fibres de verre auto-extinguible avec revêtement isophtalique, à une porte (ou deux portes pour 6 directions). Anti-affiche et anti-graffiti.

Armoire à 4 ou 6 directions à coupure en charge. Neutre en coupure.

Fermeture avec deux serrures à quart de tour triangulaire cadénassable. IP45, IK10.

Étanche à la pluie et aux ruissellements. Fixation murale en saillie, sur socle béton ou polyester.

Armoire totalement amovible après dévissage des 4 "écrous et contre-écrous de fixation".

Raccordement de câbles de 35 à 240 mm² au niveau des coupures.

Le socle reçoit le châssis monobloc métallique.



2 types d'équipements

- **Sans coupure** dite d'alimentation d'immeuble. Elle est équipée d'un châssis et de 4 barres de distribution. En fonction du nombre d'arrivées et de départs, il est possible de réaliser plusieurs types de combinaisons.


- **Avec coupure** dite de sectionnement conforme à la norme Enedis HN 63-S-30. Elle est équipée d'un châssis et de 4 barres de distribution. Le jeu de barres de distribution comporte une coupure centrale sous tension et hors charge.

Normes

Armoire conforme à la norme Enedis HN 63-S-30.

Armoires de coupure 4 directions avec socle ivoire

	Enedis	Depagne
Sans coupure, tableau TUR non fourni	67 64 037	282 822 00
Avec coupure, tableau TUR non fourni	67 64 022	282 824 00

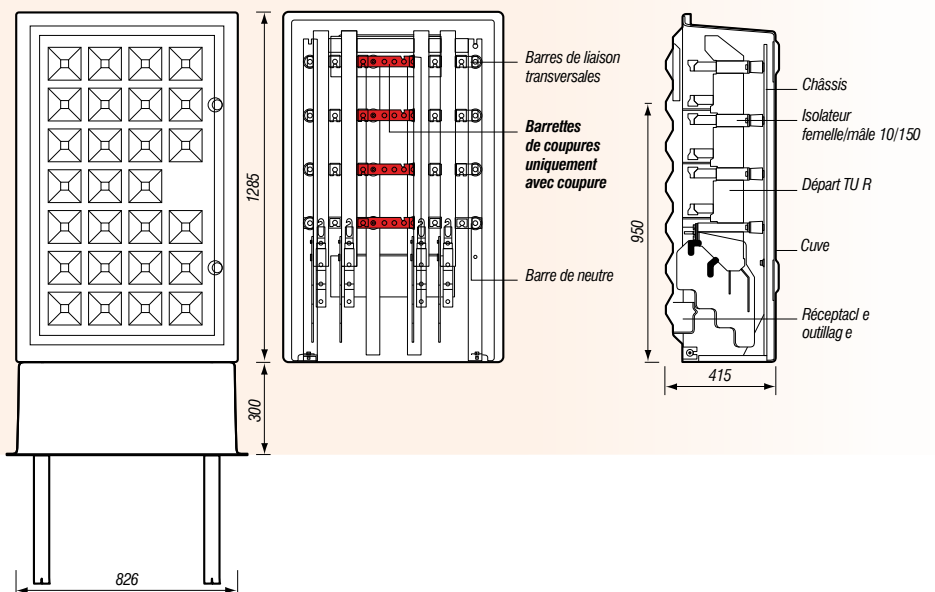

Les ARMOIRES de coupure (suite)

2 types d'équipements

- **Sans coupure** dite d'alimentation d'immeuble. Elle est équipée d'un châssis et de 4 barres de distribution. En fonction du nombre d'arrivées et de départs, il est possible de réaliser plusieurs types de combinaisons.
- **Avec coupure** dite de sectionnement conforme à la norme Enedis HN 63-S-30. Elle est équipée d'un châssis et de 4 barres de distribution. Le jeu de barres de distribution comporte une coupure centrale sous tension et hors charge.

Normes

Armoire conforme à la norme Enedis HN 63-S-30.



Armoires de coupure 6 directions avec socle ivoire

	Depagne
Sans coupure, TUR non fourni	282 844 00
Avec 1 coupure, tableau TUR non fourni	282 845 00
Avec 2 coupures, tableau TUR non fourni	282 846 00

